

Veröffentlichungspflichten für KJ 2019 entsprechend § 17 Abs. 2 StromNZV

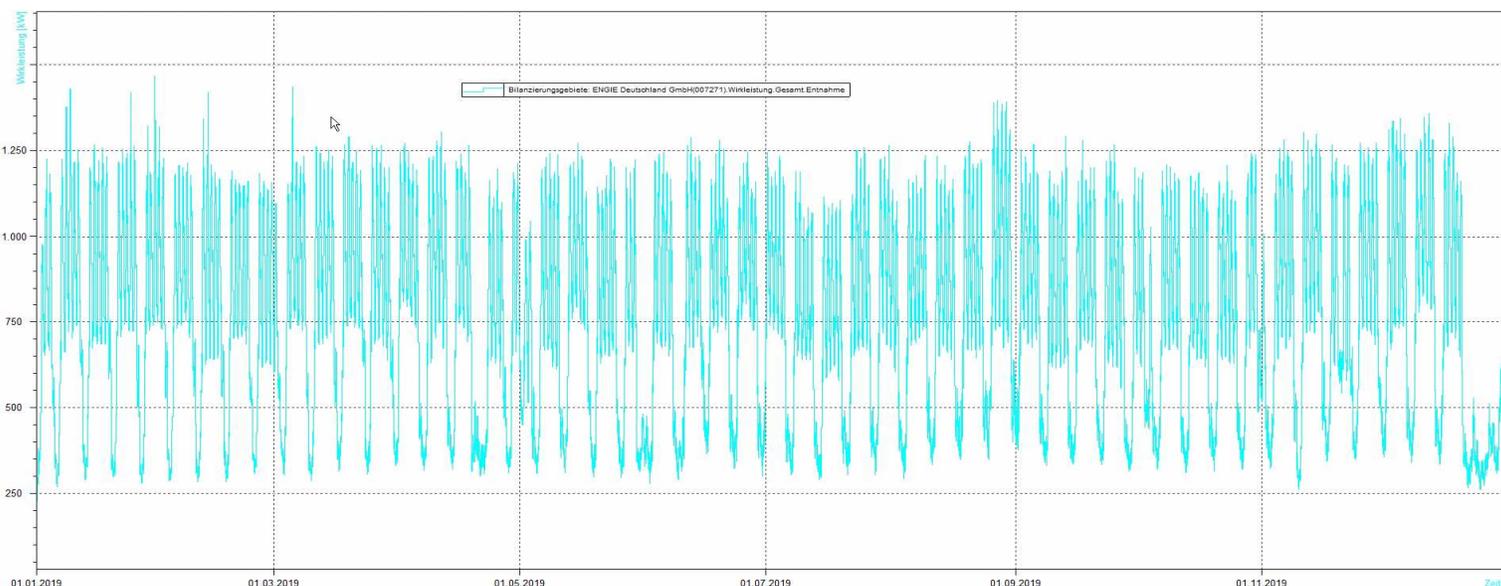


Bild 1: Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung

Pmax: 1.466,4 kW

Netzverluste

W 124.821 kWh

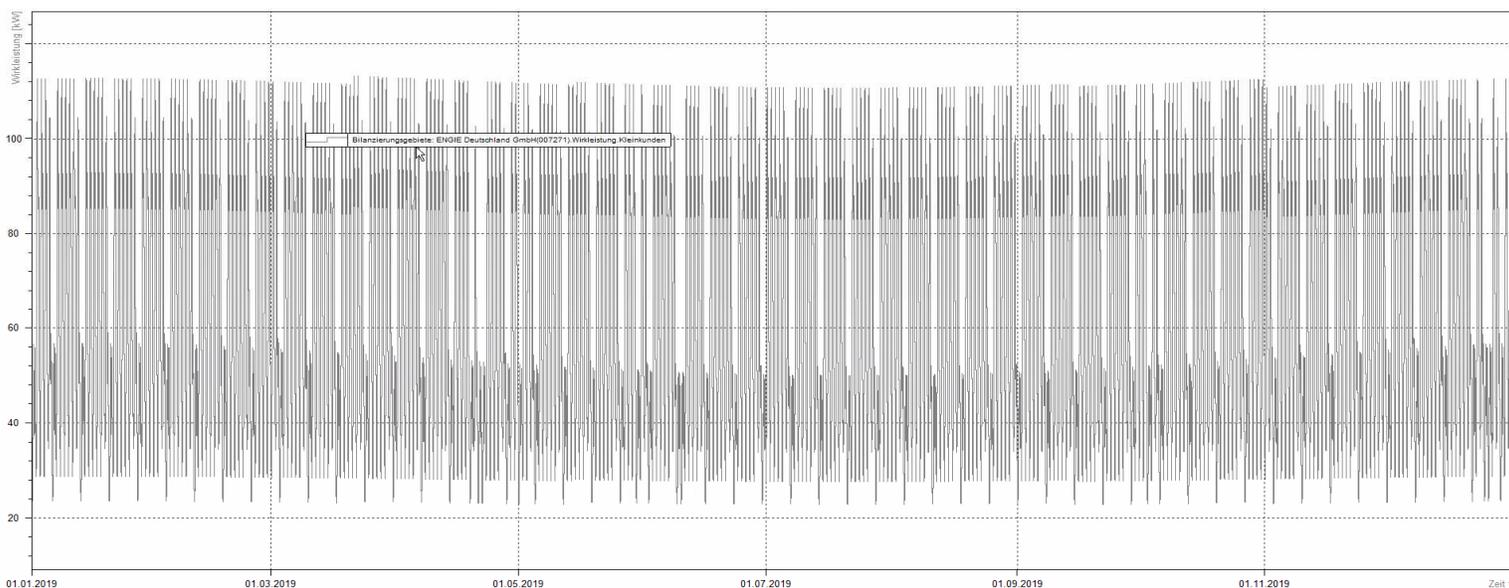


Bild 2: Lastverlauf der nicht leistungsgemessenen Kunden

Pmax: 113,2 kW

Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden

Pmax: 113,2 kW

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene

Pmax: 1.345,0 kW

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		W	2.901.348 kWh
Summe aller Einspeisungen (keine Einspeisungen in andere Spannungsebenen)	NS	W	4.494.707 kWh

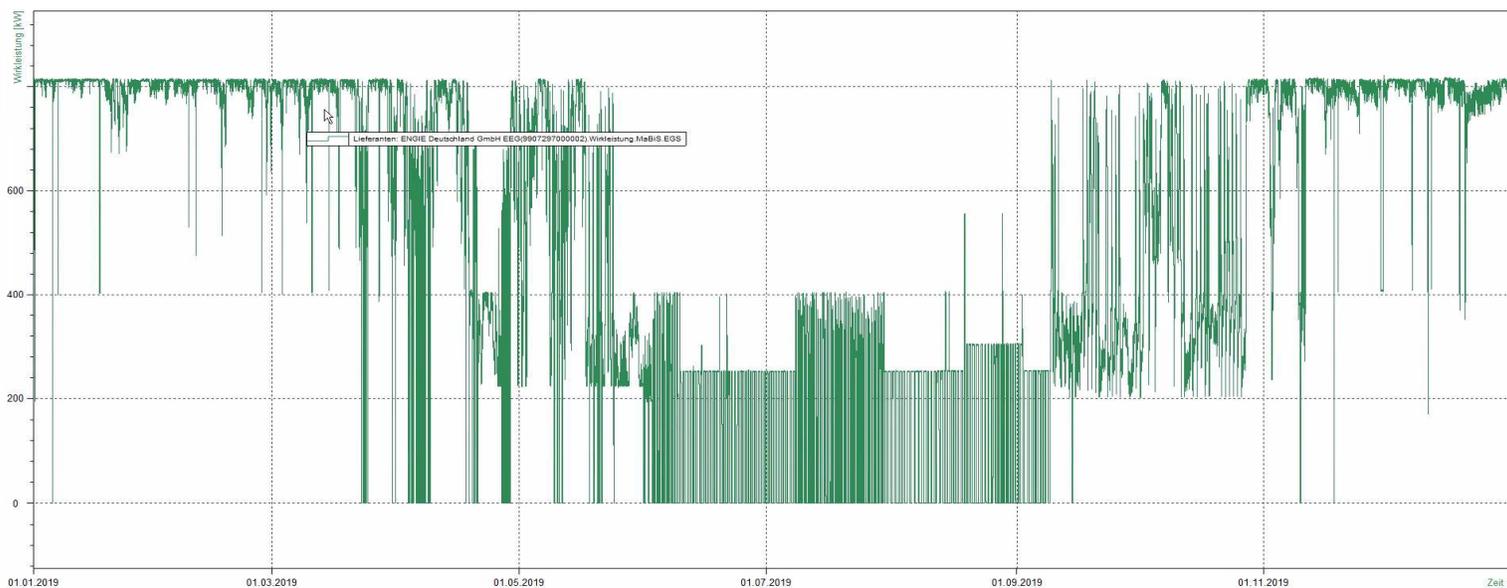


Bild 3: Summe aller Einspeisungen NS

Verlustenergiemengen

MS 73.644 kWh

NS 51.177 kWh

Preis der Verlustenergie 3,033 ct/kWh