

Veröffentlichungspflichten für KJ 2021 entsprechend § 23c Abs. 3 EnWG


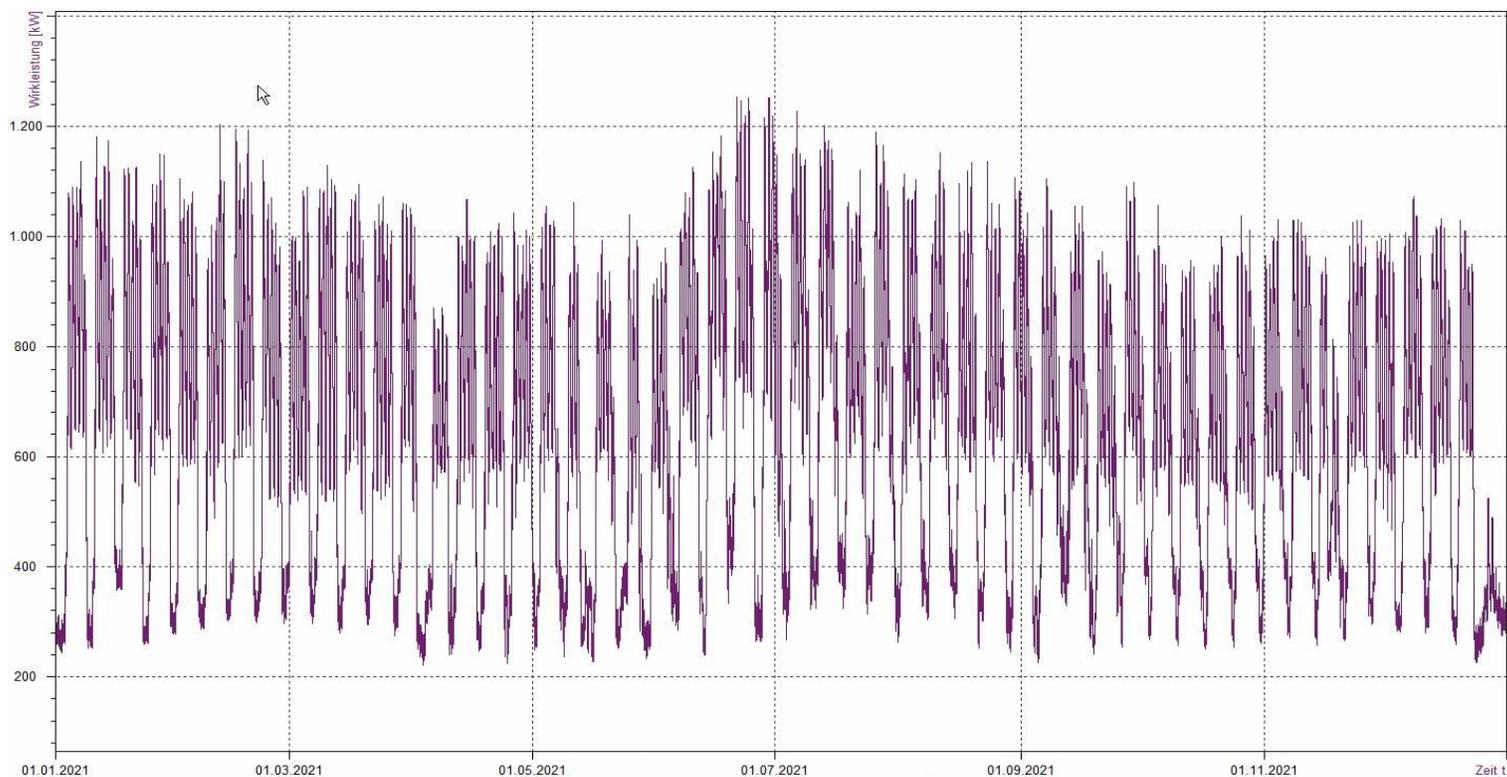


Bild 1: Lastverlauf MS als viertelstündliche Leistungsmessung

Pmax: 1.253,0 kW

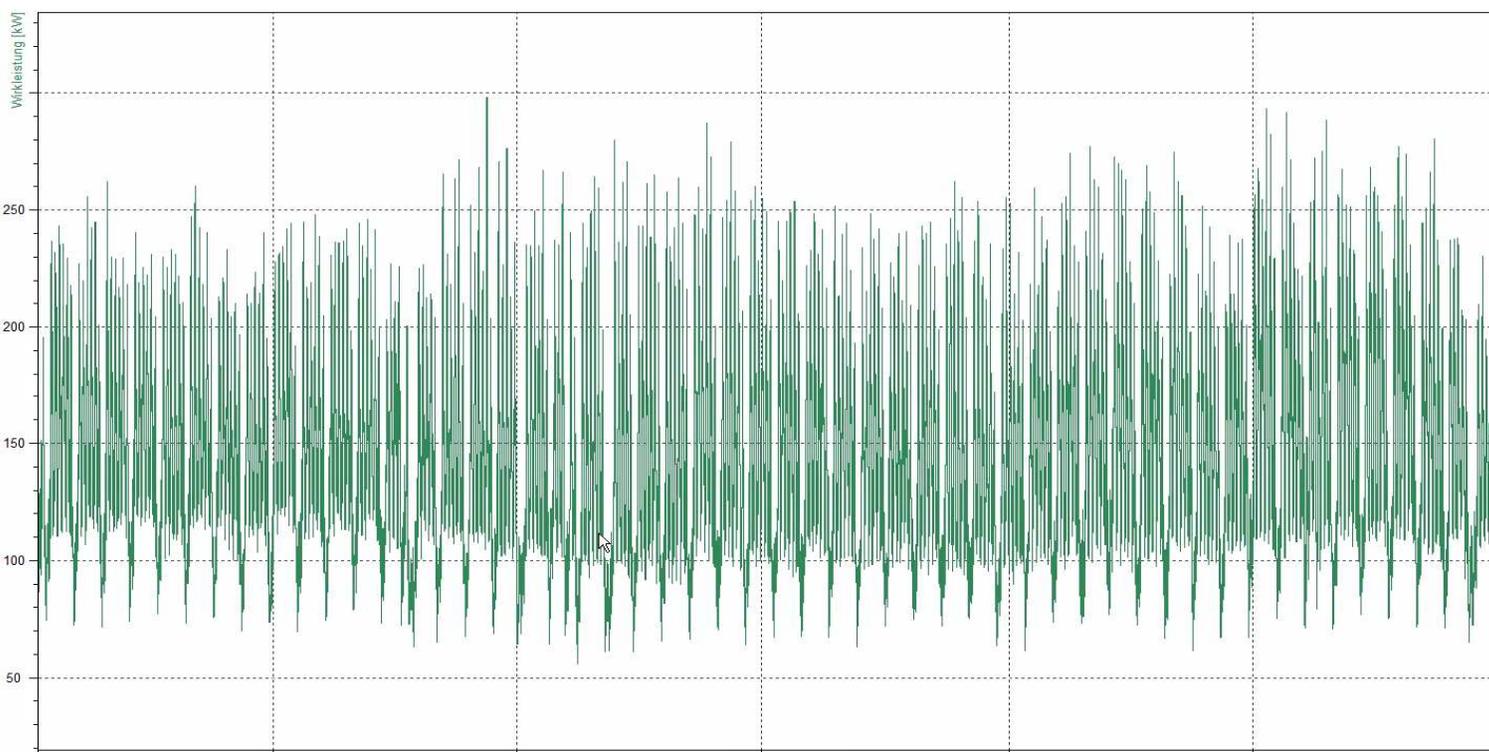

01.01.2021 01.03.2021 01.05.2021 01.07.2021 01.09.2021 01.11.2021 Zeit t

Bild 2: Lastverlauf NS als viertelstündliche Leistungsmessung

Pmax: 298,1 kW

Netzverluste

W 268.078 kWh

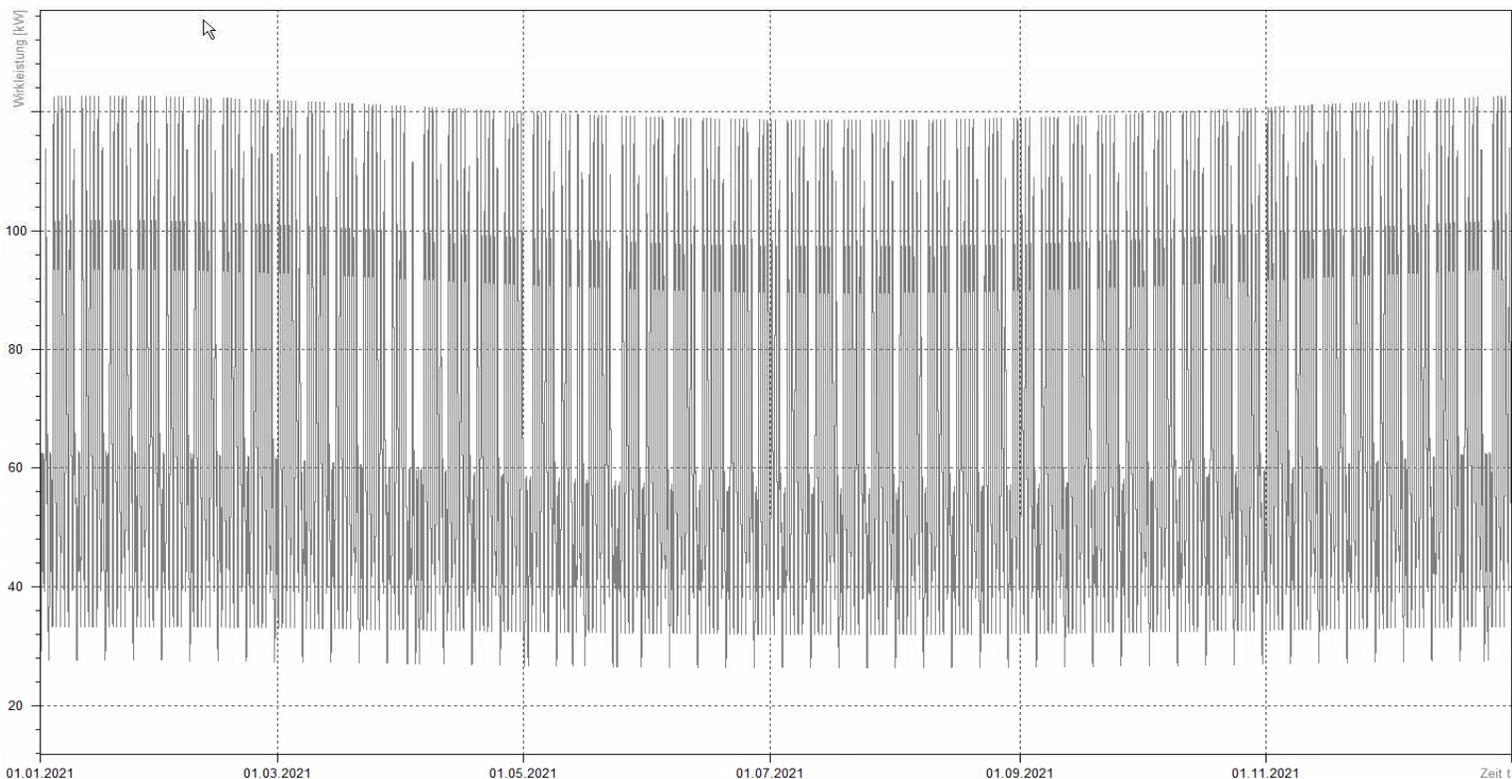


Bild3: Lastverlauf der nicht leistungsgemessenen Kunden

Pmax: 122,5 kW

Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden

Pmax: 122,5 kW

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene

Pmax: 1.475,0 kW

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

W 4.149.475 kWh

Summe aller Einspeisungen

NS

W 3.223.342 kWh

(keine Einspeisungen in andere Spannungsebenen)



Bild 4: Summe aller Einspeisungen NS

Verlustenergiemengen

MS

63.828 kWh

NS

204.250 kWh

Preis der Verlustenergie

4,669 ct/kWh