

## Veröffentlichungspflichten für KJ 2022 entsprechend § 23c Abs. 3 EnWG

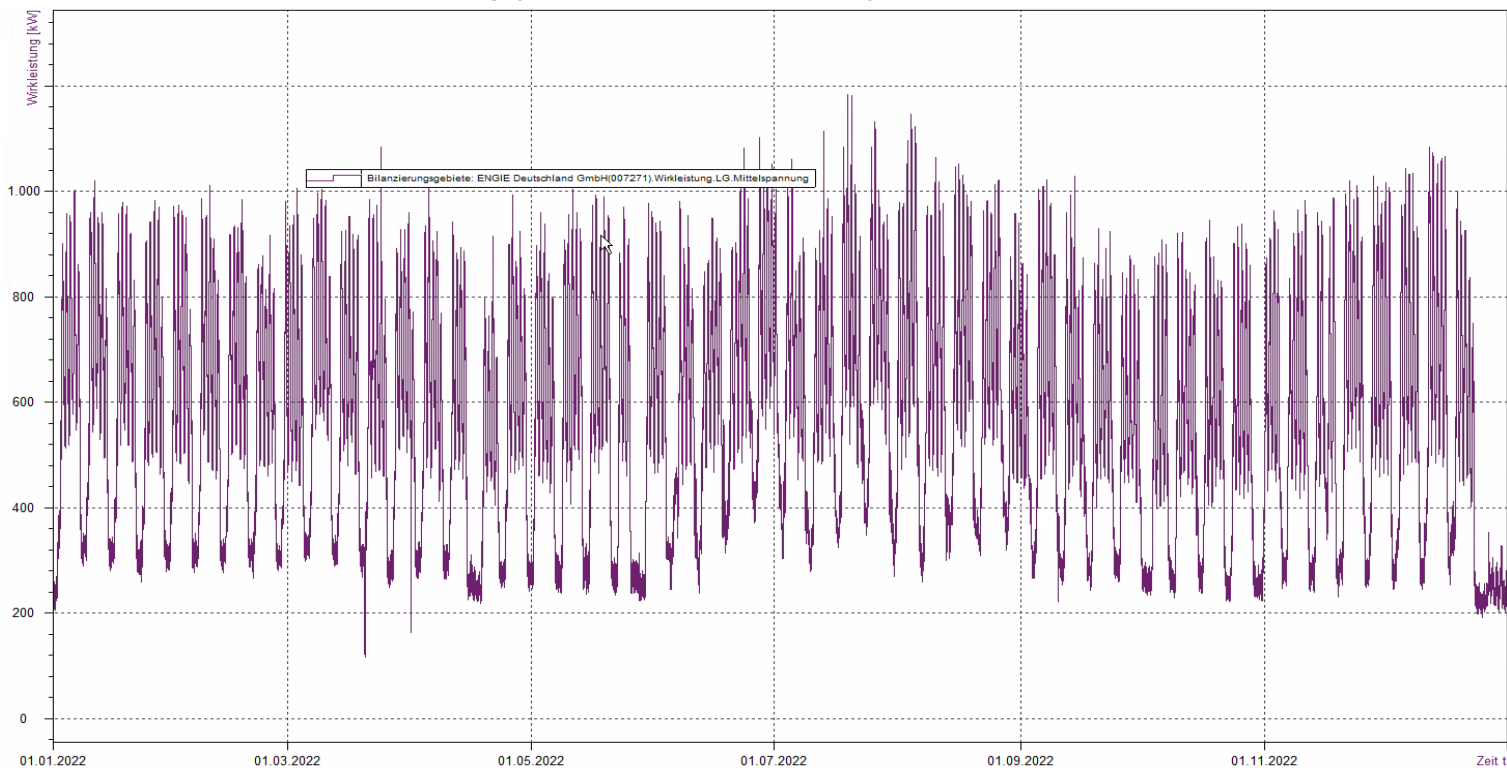


Bild 1: Lastverlauf MS als viertelstündliche Leistungsmessung

Pmax: 1.183,0 kW

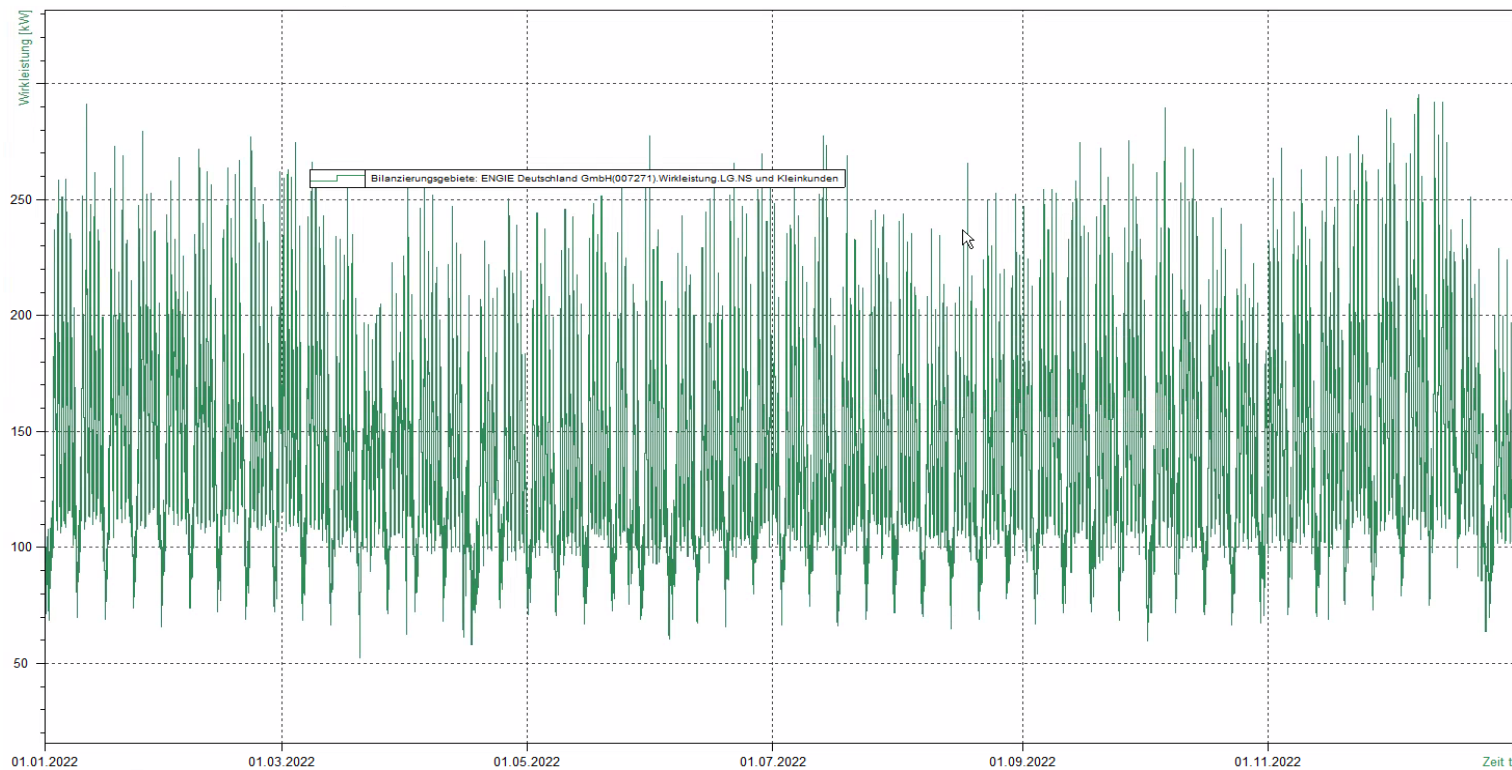


Bild 2: Lastverlauf NS als viertelstündliche Leistungsmessung

Pmax: 295,3 kW

Netzverluste

W 192.713 kWh

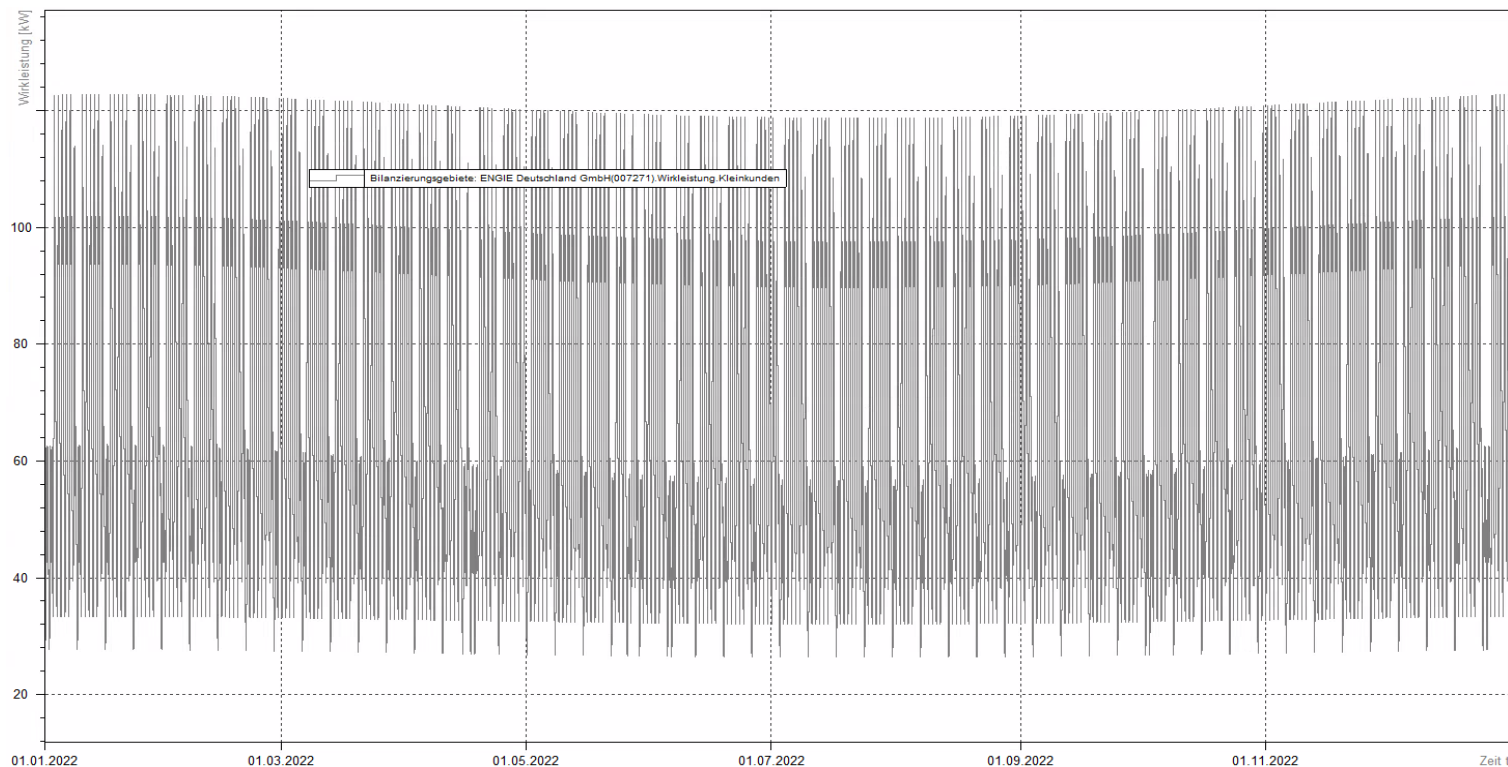


Bild3: Lastverlauf der nicht leistungsgemessenen Kunden

Pmax: 122,7 kW

Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden

Pmax: 122,7 kW

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene

Pmax: 1.360,0 kW

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

W 4.741.497 kWh

Summe aller Einspeisungen

NS

W 1.789.942 kWh

(keine Einspeisungen in andere Spannungsebenen)



Bild 4: Summe aller Einspeisungen NS

Verlustenergiemengen

MS

63.828 kWh

NS

128.885 kWh

Preis der Verlustenergie

4,669 ct/kWh